



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ и БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**



# **ЛБ - Информ**

**Выпуск № 12 от 21 января 2019 года**

## **Содержание номера:**


*Оперативная обстановка с пожарами.....2 стр.*

*Происшествия на территории районов .....3-4 стр.*

*Проведение профилактических мероприятий.....5-6 стр.*

*Меры безопасности при обращении с газовыми приборами.....7 стр.*

*Пожарная безопасность в зимний период .....8 стр.*

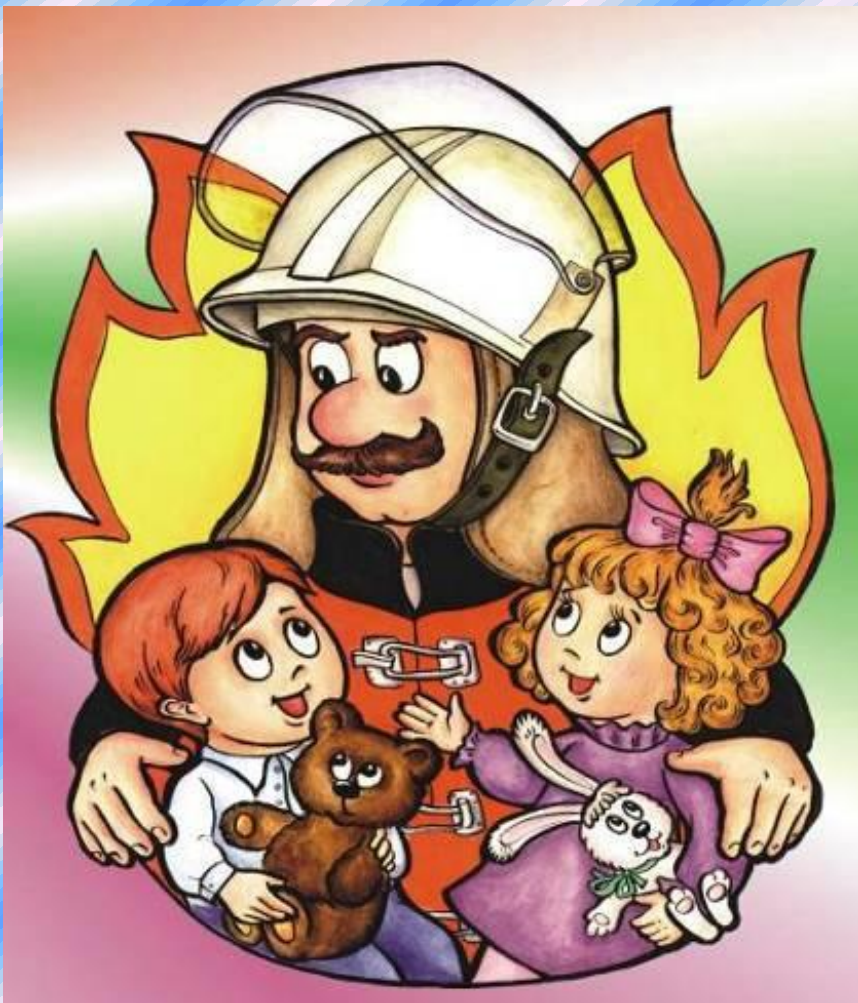

## **ГРАЖДАНЕ!!!!**

**При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!**

**Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01**

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

**ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
за январь- декабрь 2018 ГОДА:**

- произошло **4221(АППГ-4239)** пожаров;
- погибли на пожарах **205 (АППГ-201)** человек,
- из них погибли **10(АППГ-17)** детей;
- получили травмы на пожарах **226(АППГ-230)** человек,
- в том числе травмированных **24 (АППГ-32)** детей.

**Оперативная обстановка с пожарами на территории  
Бирилюсского района за январь-декабрь 2018 года:**

- произошло пожаров - **27**
- погибло людей на пожарах - **1**
  - погибло детей - **0**
- получили травмы на пожарах - **1**
  - травмировано детей – **0**

**Оперативная обстановка с пожарами на территории  
Большеулуйского района за январь-декабрь 2018 года:**

- произошло пожаров - **23**
- погибло людей на пожарах - **6**
  - погибло детей - **0**
- получили травмы на пожарах - **3**
- в том числе травмировано детей – **0**



*Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Г.Н. Старовойтов*



## ***Происшествия на территории района***

### ***Пожар в надворной постройке п. Рассвет Бирилюсского района***



*20.12.2018 года в 02 часа 52 минуты на пункт связи ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в бани с последующем распространением пожара на дощатый дровяник п. Рассвет Бирилюсского района. На момент прибытия пожарных подразделений надворные постройки охвачены огнём. Пожар потушен силами дежурных отделений ОП ПСЧ-58, ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», в 04 часов 00 минут путем подачи воды компактной и распыленной от двух пожарных автомобилей. В результате пожара уничтожена огнем баня, дровяник на общей площади 26 кв.м. Имущество и строение не застраховано.*

*В ходе проведенной проверки, установлено, что причиной пожара в надворной постройке послужило возникновение аварийной ситуации в цепи электропроводки и загорание изоляционного материала токоведущих жил электрических проводов, находящихся под постоянным напряжением с переходом огня на горючие элементы деревянных конструкций бани. Данная причина стала возможной вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов домовладельцем*

***Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Г.Н. Старовойтов***

## **Происшествия на территории района**

### **Пожар в жилом доме п. Тихий Ручей Большеулуйского района**



25 декабря 2018 года в 03 час. 54 мин. диспетчеру ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского района по телефону 2-11-01 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в п. Тихий Ручей Большеулуйского района. На момент прибытия пожарных подразделений веранда дома полностью была охвачена огнем, распространение огня на пристроенную к дому кочегарку и общую крышу жилого дома и бани. Пожар потушен силами трех отделений ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» в 10 час 20 минут путем подачи воды компактной и распыленной от трех пожарных автомобилей. В результате пожара внутри поврежден жилой дом, находящееся внутри имущество, сгорела крыша дома, веранда, кочегарка и баня на общей площади 138 квадратных метров. Имущество и строение не застраховано.

В ходе проведенной проверки, и из показаний очевидцев, установлено, что причиной пожара послужило возникновение аварийной ситуации в цепи электропроводки в результате естественного износа и загорание изоляционного материала токоведущих жил электрических проводников из разных металлов находящихся под постоянным напряжением в следствии больших переходных сопротивлений с переходом огня на горючие элементы деревянной стены кочегарки. Это объясняется наличием различных коэффициентов объемного и линейного расширения меди и алюминия. Факт поджога не усматривается. Человеческих жертв и травмированных нет. Тяжких последствий не наступило.

**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
А.В. Мельников**



## ***ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ***

*Согласно указания ГУ МЧС России №91-2956-19 от 23.17.2018 года «О реализации поручения Правительства Российской Федерации» сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам проводились внеплановые выездные проверки и профилактические мероприятия о Соблюдении мер пожарной безопасности на объектах задействованных в проведении Новогодних и Рождественских мероприятий.*



***Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Д.Ф. Кротов***

## ***ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ЖИЛЬЕ***

*Сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам, совместно с сотрудниками, работниками ПСЧ-58, ПСЧ-32, проводится профилактическая работа в жилом секторе, направленная на предотвращение причин, способствующих возникновению пожаров и гибели людей при них. Обследуются квартиры где проживают пожилые граждане, многодетные семьи. Населению разъясняются требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использовании электрообогревательных приборов, вручаются памятки о мерах пожарной безопасности.*



*Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Г.Н. Старовойтов*



## **Меры безопасности при обращении с газовыми приборами**

*В Российской Федерации участились случаи утечки бытового газа и взрывов газовых баллонов, эксплуатирующихся в жилых, общественных и производственных зданиях, особенно в предприятиях общественного питания. При этом, травмы получают как граждане Российской Федерации, так и иностранные рабочие.*

*Ежегодно по причине нарушения эксплуатации газового оборудования происходят пожары. Недопустимыми нарушениями при эксплуатации являются: использование газовых плит в течение длительного времени без проведения технического обслуживания; проверка герметичности соединения редуктора с газовым баллоном с помощью открытого огня (спички, зажигалки и т. д.); установка газового баллона домовладельцами, особенно пенсионерами, инвалидами, людьми преклонного возраста, детьми, которые в силу своего физического состояния не способны качественно провести замену баллона. Данную работу проводят специалисты газового участка. Недопустимо нагревание жилых помещений с помощью газовых приборов. В целях недопущения возникновения пожаров причиной которых могут явиться нарушения требований пожарной безопасности публикуем правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования:*



*- газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также*

*иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";*

*- размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве;*

*- у входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".*

**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
А.В. Мельников**

## ***Пожарная безопасность в зимний период***



*В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные, либо не фабричные обогреватели, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей. Использование дополнительных бытовых электроприборов опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая может вызвать*

*короткое замыкание в местах соединения проводов, выполненных с нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих проводов.*

*Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.*

*Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту и прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов.*

*Во-первых, следует вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.*

*Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрасивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов.*

*Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы, работающие в режиме ожидания.*

*Кроме того, при эксплуатации печного отопления во избежание беды не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, эксплуатировать печи без противопожарной разделки, использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.*

*Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, особенно в сельской местности, где в каждом доме имеется печь - объект повышенной пожарной опасности.*



## **ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

*Отметим, печные пожары делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Например, недостаточные расстояния между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести отсутствие подтопочного листа, в результате чего из-за выпавших углей загорается пол.*



*Другая проблема – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.*

*Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливание печей.*

*Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и*

*дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить. Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устранять, чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону.*

*И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, следует также навсегда отказаться от привычки курить, лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол.*

*Если произошло возгорание, звоните по телефону **01**, по сотовой связи **112** или **01\***. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.*

**Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
А.В. Мельников**

Выпускается бесплатно.  
Тираж 999 экз.

№ 12 от 21 января  
2019г.

Выпускается отделением надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
Красноярского края. Редактор Старовойтов Г.Н.  
Адрес: Красноярский край, Бирилюсский район, с.  
Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4, тел. 2-15-31